
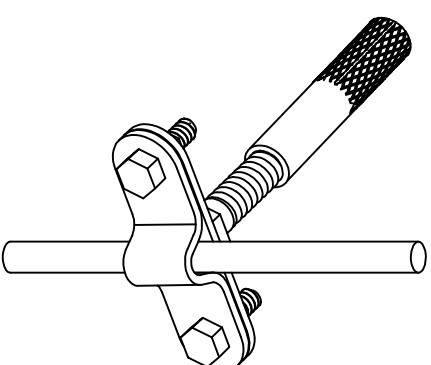


# Узел фиксации прутка макотопровода $\phi 6-10$ мм на стене здания

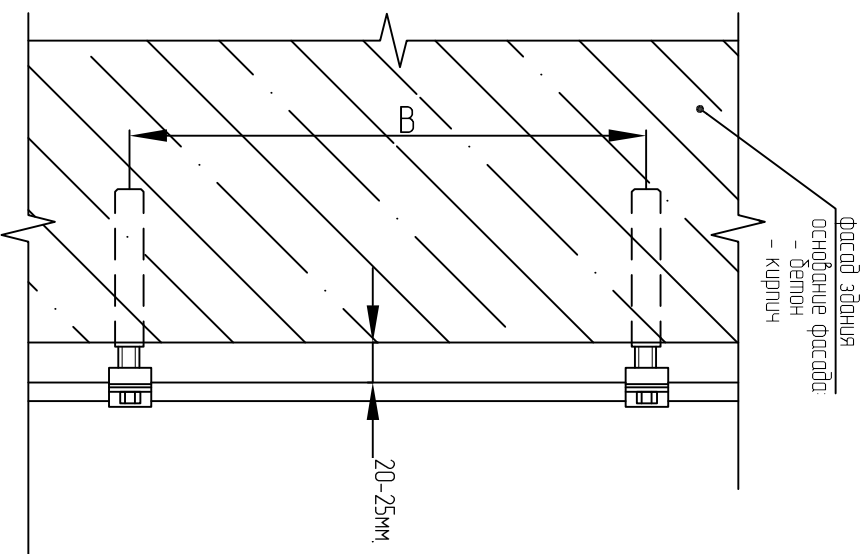

## Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Арматура	Ед. изм.	Вес, кг
1	Держатель фасадный с резьбовым соединением	Ар-31020	шт	0,060
2	Пробойник	круп. ст. оц. $\phi 6, \phi 8, \phi 10$ мм	К2	$\phi 6 - 0,22$ кг/мл $\phi 8 - 0,40$ кг/мл $\phi 10 - 0,63$ кг/мл
3	Анкер М8х30	-	шт	-

## Примечание:

1. "В" - шаг установки держателей. Держатель устанавливается не реже чем 1 шт. на 1 м.п.;
2. Позиция "4" - анкер М8х30 в комплект поставки держателя не идет.

Согласовано					
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам инв. №			

Изм./Лист	№ доки.	Подпись	Дата	Узел фиксации прутка макотопровода $\phi 6-10$ мм на стене здания	Лист